


PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A VLASTNOSTÍ ROZVADĚČE :

- ▶ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3N+PE -50Hz, 400V/TN-S
- ▶ JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE - $I_n = 25A$
- ▶ ZKRATOVÁ ODOLNOST HLAVNÍ PŘIPOJNICE - $I_k'' = 6,0kA$ (resp. podle popisu přípojníc)
- všechny přístroje musejí vykazovat tuto (podmíněnou) zkratovou odolnost, není-li uvedena jiná hodnota
- ▶ NAPĚŤOVÁ ODOLNOST (IMPULZNÍ VÝDRŽNÁ KATEGORIE III.) - 4,0kV při zkoušce impulsem 1,2/50μs
- ▶ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - IZOLACI, KRYTÍ A PŘEPÁŽKAMI
- ▶ TŘÍDA OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - tř. II (dvojité nebo zesílená izolace)
- ▶ SESTAVENO JAKO ÚPLNÝ KRYT dle ČSN EN 60670

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000
 - při realizaci je nutno respektovat vždy aktuálně platné znění norem a aplikovat dostupné technické prostředky
 - nutno rovněž respektovat všechny platné normy citované a odkazované (viz přehled v technické zprávě)
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

- SKŘÍŇ PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S DVÍŘKY 36mod, IP40/20; orientační rozměry v mm
- OSAZENÍ SKŘÍŇĚ V BYTOVÉ CHODBĚ NADE DVEŘMI

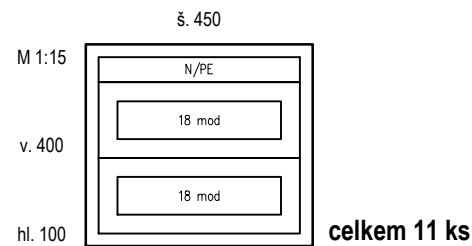

R1.1, R1.2, R1.3
R2.1, R2.2, R2.3, R1.4
R3.1, R3.2, R3.3, R3.4

————— KRAJNÍ VODIČE "L" - ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ
 ————— STŘEDNÍ VODIČ "N" - SVĚTLEMODRÁ
 — - - - - OCHRAN. VODIČ "PE" - ZELENOŽLUTÁ

► Není-li uvedeno jinak, připojovat jednofázové vývody střídavé s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě

- ▶ **TOTO SCHÉMA NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ROZVADĚČE**
 - definuje pouze požadované štiťkové hodnoty a charakteristiky přístrojů
 - použité schématické značky jsou generické (neodpovídají standardu IEC)
 - neobsahuje alfanumerické značky (číslování) přístrojů, svorek a vodičů
 - nespecifikuje dimenzování vnitřních spojů a konstrukcí na tepelní a zkratky

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	AUTORIZOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětškova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 tel. 412 588 177 - www.canaba.cz		
	Ing. H. BUREŠ		Ing. H. BUREŠ			
INVESTOR	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., Štětškova 1001/5, Praha 4			FORMÁT		
MÍSTO STAVBY	Lipové náměstí 1020/20, Praha 15 – p.p.č. 439, k.ú. Dubeč			DATUM	04 / 2024	
DUBEČ – STÍNKOVSKÝ DVŮR DŮM "B"					ÚČEL	DZSPD
					MĚŘÍTKO	---
					Č. ZAKÁZKY	5129 / 2023
					Č. ARCHIVNÍ	5129 / 2023
BYTOVÁ PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNICE					Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
						D1.4.5.3