


[illegible]

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3N+PE -50Hz, 400V/TN-C-S
- JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE - $I_n = 25A$
- ZKRATOVÁ ODOLNOST HLAVNÍ PŘÍPOJNICE - $I_k'' = 6,0kA$
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- TŘÍDA OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - tř. II (dvojité nebo zesílená izolace)

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000
 - při realizaci respektovány normy v aktuálně platném znění + platné normy citované a odkazované
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

► SKŘÍŇ PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S DVÍŘKY 48mod + prostor pro sběrnice, IP40/20; rozměry v mm

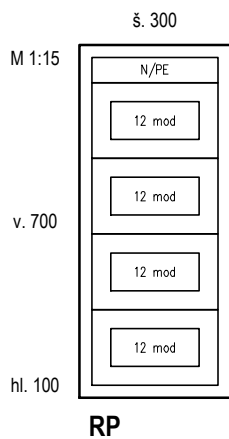

——— KRAJNÍ VODIČE "L" - ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ
 ——— STŘEDNÍ VODIČ "N" - SVĚTLEMODRÁ
 — - - OCHRAN. VODIČ "PE" - ZELENOŽLUTÁ

► Není-li uvedeno jinak, připojovat jednofázové vývody střídavé s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě

VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkovka 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Ing. Ivan Vondra, Helena Vondrová			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Kamenice, p.p.č. 601/9, k.ú. Ládví			DATUM	06 / 2024
RODINNÝ DŮM UNO SE DVĚMA BYTOVÝMI JEDNOTKAMI				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	---
				Č. ZAKÁZKY	5228 / 2024
				Č. ARCHIVNÍ	5228 / 2024
SCHÉMA ROZVODNICE RP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b5