


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

- AlMgSi Ø8mm/PV
- JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AlMgSi Ø8mm) na podpěrách (distančních příchýtkách) na střešní krytinu a do stěn
- (h) - hřebenové podpěry (hřebeny vodorovné i ve sklonu)
- (s) - podpěry vedení na střešní krytinu ve sklonu
- (t) - svislé vedení přichycené svorkami s nerezovou páskou k vnějšímu komínu
- (z) - podpěry stěnové - svislé svodové vedení
- PJ ● POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
- SU ● SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
- SO ● SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
- ST ● SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ A VNĚJŠÍ KOVOVÝ KOMÍN s nerezovou páskou
- SZ ⊙ ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
- EE ≡ MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
- 11 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslice)

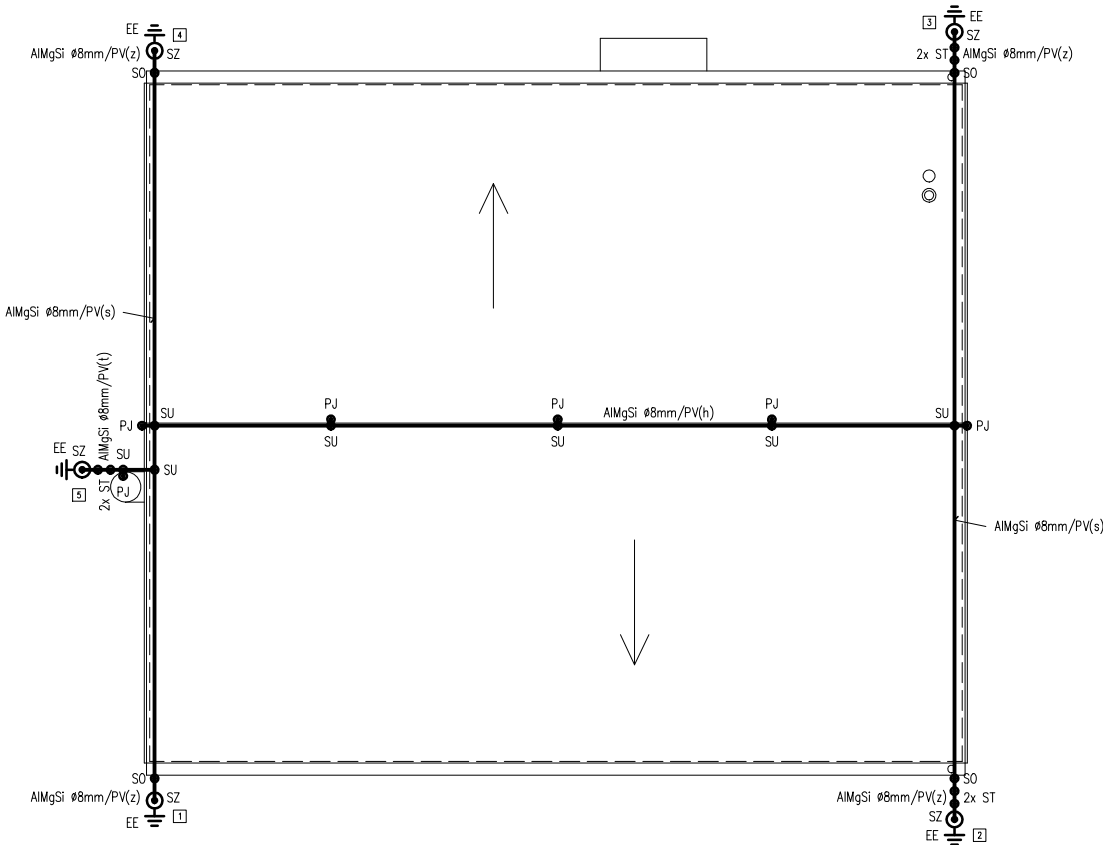

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TRÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP IZOLOVANÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel alfa = 65°)
 - metodou valící se koule (poloměr koule r = 60m)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

USTANOVENÍ:

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu CLASSIC CITY vydané pro cenové období 1.1. – 31.12.2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA pro rok 2024. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů v období 1.1. – 31.12.2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětškova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Jan Roškota, Zuzana Roškovatá			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Praha, p.p.č. 272/372, k.ú. Křeslice			DATUM ÚPRAVY	12 / 2024
RODINNÝ DŮM CLASSIC CITY ZÁKLADNÍ PŘÍVODNÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5251 / 2024
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b9