


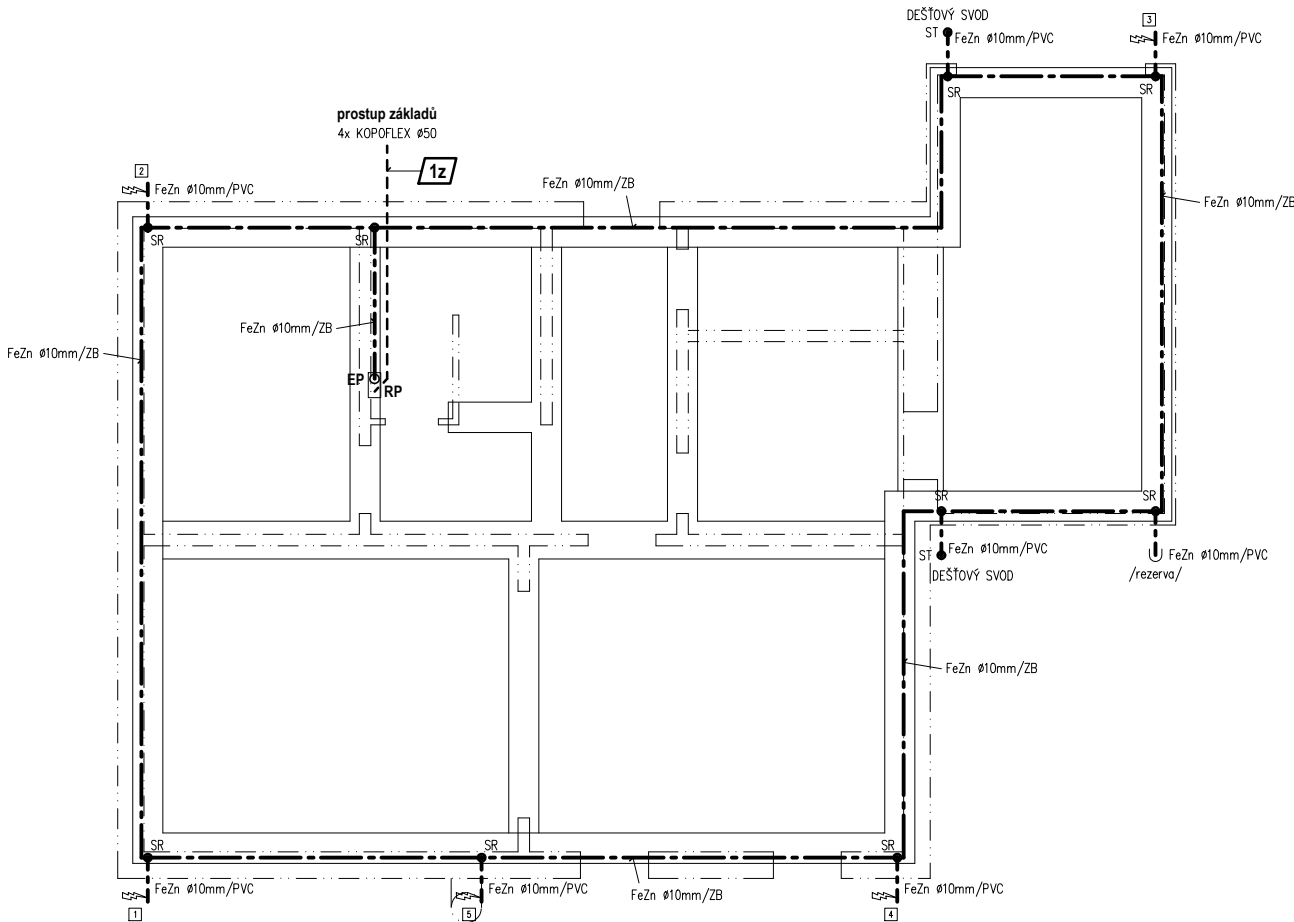

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

SOUČÁSTI UZEMNĚNÍ OBJEKTU

FeZn Ø10mm/ZB	ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ - DRÁT FeZn Ø10mm, v základových pasech zcela v betonu
FeZn Ø10mm/PVC	UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD - DRÁT FeZn Ø10mm s ochranným PVC povlakem
SR ●	SPOJOVACÍ SVORKA PRO UZEMŇOVACÍ VODIČE V BETONU
ST ●	SVORKA NA POTRUBÍ S NEREZOVOU PÁSKOU (přizemnění dešťového svodu na dolním konci) - vývod zemnicího vodiče FeZn Ø10mm/PVC délky 1m nad povrch terénu
EP ○	UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD HLAVNÍ OCHRANNÉ PŘÍPOJNICE - vývod zemnicího vodiče FeZn Ø10mm/PVC do nástěnné krabice EP
[2] ⚡	NAVAZUJÍCÍ SVOD JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU (připojení zkušební svorkou) + ČÍSELNÉ OZNAČENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (označovací štítek)
(rezerva) - - -	REZERVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD pro alternativní uzemnění hromosvodu nebo dešťového svodu - uložení drátu FeZn Ø10mm/PVC délky 1m pod povrchem země

POPIS PROSTUPŮ ZÁKLADŮ

...x KOPOFLEX 50	PŘÍPRAVA PROSTUPU OHEBNÝCH CHRÁNIČEK ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ
RP	- VNĚJŠÍ VYÚSTĚNÍ MIN. 0,7m POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU
[1z]	- VNITŘNÍ VYÚSTĚNÍ Z PODLAHY V NICE POD DOMOVNÍ ROZVODNICÍ
	ODKAZ POPISU PROSTUPU ZÁKLADŮ (pro vstup kabelů viz výkres elektroinstalace)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE UZEMNĚNÍ

POUŽITÉ STANDARDY A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ :

- UZEMNĚNÍ bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
- TYP USPOŘÁDÁNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY - B dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.4.2.2
- ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ BUDE ULOŽEN V PODKLADNÍM BETONU ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ musí být v celé délce obklopen min. 50mm vrstvou betonu
- VNĚJŠÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY budou s antikorozi ochranou - izolaci PVC povlakem
- DEŠŤOVÉ SVODY PŘIZEMNIT SVORKOU ST ve výšce cca. 0,4m nad zemí
- pokud nejsou v souběhu propojené se svody hromosvodu
+ konstrukci vnějšího komína přizemnit na dolním konci
- PŘÍPOJENÍ HROMOSVODU BUDE BEZ PŘÍDAVNÉ MECHANICKÉ OCHRANY (ochranných úhelníků)
- zkušební svorky ve výšce cca. 0,4m nad povrchem terénu
- REZERVNÍ VNĚJŠÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY ZASLEPIT V ZEMI S OCHRANOU PROTI KOROZI
- uzemňovací přívody je možné využít v případě budoucího zřízení hromosvodu

POZNÁMKA :

- TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PROJEKTU OSAZENÍ DO TERÉNU;
!!! POLOHU UZEMŇOVACÍCH PŘÍVODŮ A SMĚR PROSTUPU KABELŮ PŘÍZPŮSOBIT SITUACI !!!

USTANOVENÍ:

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu CLASSIC CITY vydané v 01/2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA platných pro dané cenové období. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů s produkcí od 01/2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětкова 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Sandra Hotařová a Ing. Lukáš Hotař			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Soběhrdy, p.p.č. 329/5, 329/19, k.ú. Soběhrdy			DATUM ÚPRAVY	04 / 2025
RODINNÝ DŮM CLASSIC CITY ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5287 / 2025
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
UZEMNĚNÍ				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b6