


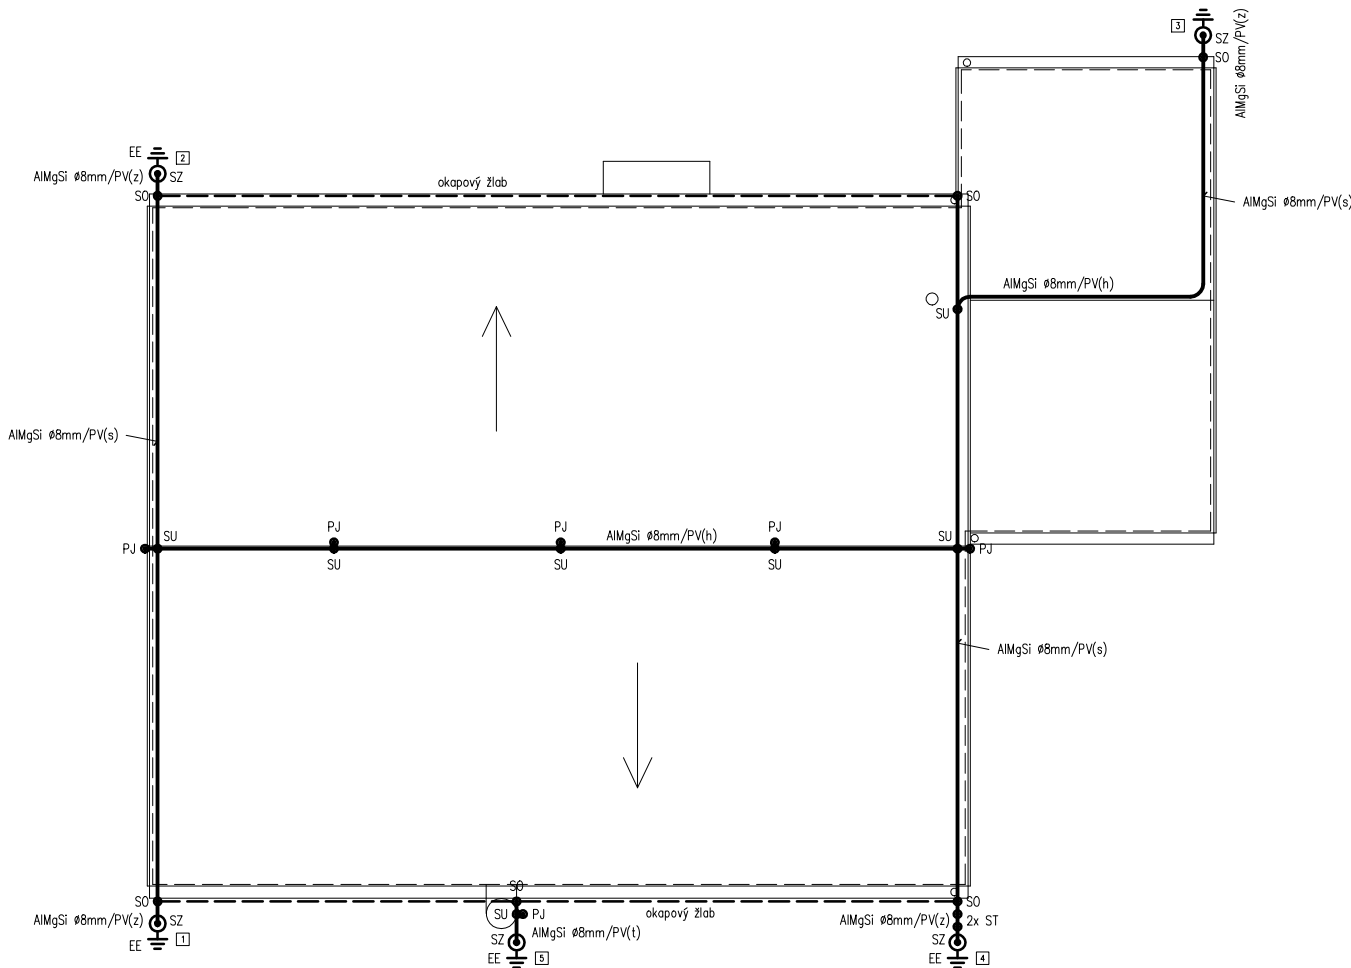

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

- AlMgSi Ø8mm/PV** JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AlMgSi Ø8mm) na podpěrách (distančních příchytkách) na střešní krytinu a do stěn
(h) - hřebenové podpěry (hřebeny vodorovné i ve sklonu)
(s) - podpěry vedení na střešní krytinu ve sklonu
(z) - podpěry stěnové - svislé svodové vedení
(t) - svislé vedení přichycené svorkami s nerezovou páskou k vnějšímu komínu
- okapový žlab** NÁHODNÉ SOUČÁSTI JÍMACÍHO A SVODOVÉHO VEDENÍ (konstrukce dle popisu)
- PJ** ● POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
- SU** ● SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
- SO** ● SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
- ST** ● SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ A VNĚJŠÍ KOVOVÝ KOMÍN s nerezovou páskou
- SZ** ⊙ ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
- EE** ⊞ MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
- 1** □ OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslíce)

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TRÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP IZOLOVANÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel $\alpha = 65^\circ$)
 - metodou valící se koule (poloměr koule $r = 60m$)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

USTANOVENÍ:

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu CLASSIC CITY vydané v 01/2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA platných pro dané cenové období. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů s produkcí od 01/2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětкова 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Sandra Hotařová a Ing. Lukáš Hotař			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Soběhrdy, p.p.č. 329/5, 329/19, k.ú. Soběhrdy			DATUM ÚPRAVY	04 / 2025
RODINNÝ DŮM CLASSIC CITY ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5287 / 2025
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b9