


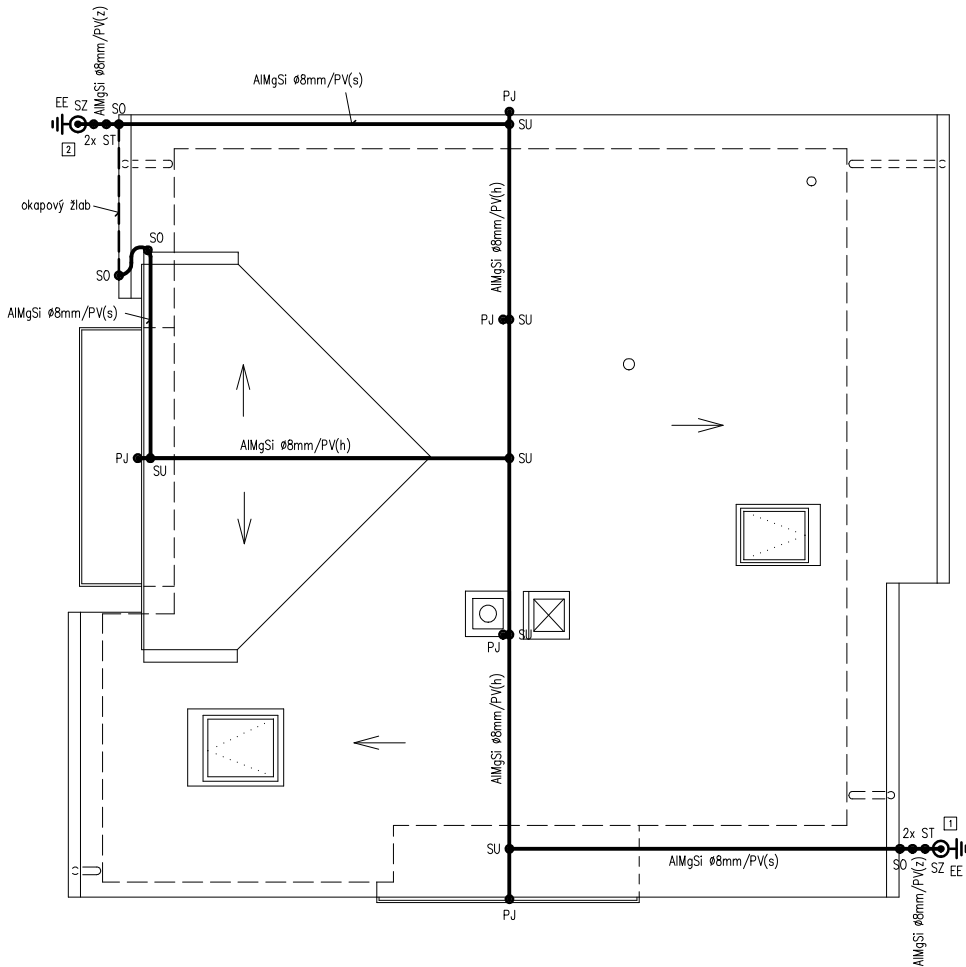

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

AIMgSi ø8mm/PV	JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AIMgSi Ø8mm) na podpěrách (distančních příchýtkách) na střešní krytinu a do stěn
	(h) - hřebenové podpěry (hřebeny vodorovné i ve sklonu)
	(s) - podpěry vedení na střešní krytinu ve sklonu
	(z) - podpěry stěnové - svislé svodové vedení
okapový žlab	NÁHODNÉ SOUČÁSTI JÍMACÍHO A SVODOVÉHO VEDENÍ (konstrukce dle popisu)
PJ	POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
SU	SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
SO	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
ST	SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ s nerezovou páskou
SZ	ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
EE	MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
	□ OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslíce)

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TŘÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP IZOLOVANÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel alfa = 65°)
 - metodou valící se koule (poloměr koule r = 60m)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

USTANOVENÍ:

Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu ROMANCE vydané v 01/2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA platných pro dané cenové období. Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů s produkcí od 01/2024

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětкова 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ			FORMÁT	A3
INVESTOR	Román Hápák a Natalia Makarenko			DATUM ÚPRAVY	04 / 2025
MÍSTO STAVBY	Zbytiny, p.p.č. 169/6, k.ú. Zbytiny			ÚČEL	DOS
RODINNÝ DŮM ROMANCE ZÁKLADNÍ PŘEVODNÍ				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5258 / 2024
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b9