


HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DR)

PJ	●	POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímачиho vedení 0,5m nad chráněný předmět)
SU	●	SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
SO	●	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
ST	●	SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ s nerezovou páskou
SZ	◎	ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
EE	≡	MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
TI	□	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslice)

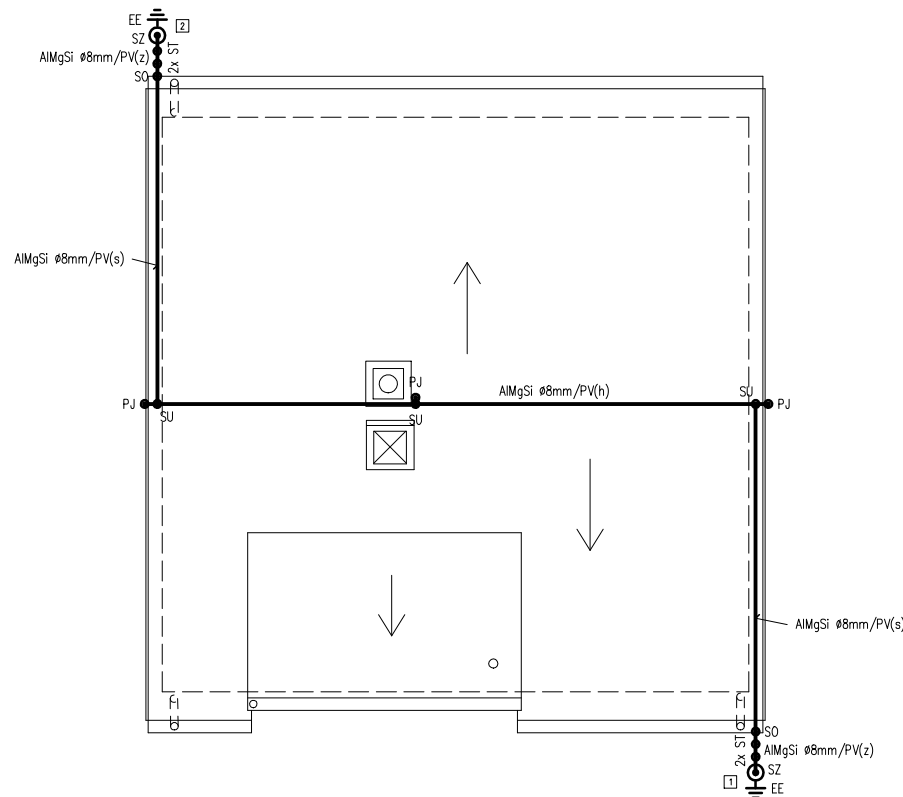

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TŘÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP ODDÁLENÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel $\alpha = 65^\circ$)
 - metodou aktivé koule (poloměr koule $r = 60\text{m}$)

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

*Tento projekt byl zpracován úpravou typové projektové dokumentace RD typu UNO vydané v 01/2024, dle oficiálního ceníku a standardů rodinných domů CANABA platných pro dané cenové období.
Typová projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2024 jako podklad pro výrobní sortiment rodinných domů s produkci od 01/2024*

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Jan Ráž			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Teplýšovice, p.p.č. 689/16, k.ú. Teplýšovice			DATUM ÚPRAVY	07 / 2025
RODINNÝ DŮM UNO ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5305 / 2025
				TYPOVÁ PD	01 / 2024
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
				D1.4.b9	