


[illegible]

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3N+PE -50Hz, 400V/TN-C-S
- JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE - $I_n = 25A$
- ZKRATOVÁ ODOLNOST HLAVNÍ PŘÍPOJNICE - $I_k'' = 6,0kA$
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ISOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- TŘÍDA OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - tř. II (dvojité nebo zesílená izolace)

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000 - při realizaci respektovány normy v aktuálně platném znění + platné normy citované a odkazované
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

► SKŘÍŇ PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S DVÍŘKY 48mod + prostor pro sběrnice, IP40/20C; rozměry v mm

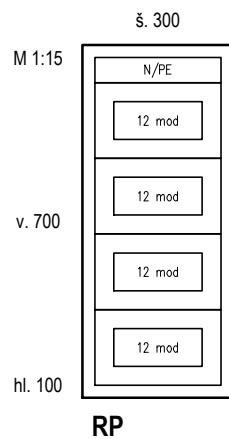

——— KRAJNÍ VODIČE "L" - ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ
 — — — STŘEDNÍ VODIČE "N" - SVĚTLEMODRÁ
 — - - OCHRAN. VODIČE "PE" - ZELENOŽLUTÁ

► Není-li uvedeno jinak, připojovat jednofázové vývody střídavě s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě

- D.2.5 TPS – Silnoproud
- D.2.6 TPS – Elektronické komunikace
- D.2.7 TPS – Systémy technické ochrany
- D.2.8 TPS – Měření a regulace



Digitálne podepsal Ing. Hynek Bureš
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ou=Elektronické
autorizační razítko, ou=0003417,
cn=Ing. Hynek Bureš, sn=Bureš,
givenName=Hynek,
serialNumber=P822597, title=TE03
Datum: 2025.11.20 21:49:03 +01'00'

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětškova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Roman Tichý a Petra Lidáková			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Dobrovice, p.p.č. 1685/169, k.ú. Dobrovice			DATUM ÚPRAVY	10 / 2025
RODINNÝ DŮM IDEAL ZRCADLOVÉ PŘEVEDENÍ				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	---
				Č. ZAKÁZKY	5389 / 2025
				TYPOVÁ PD	07 / 2025
SCHÉMA ROZVODNICE RP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
					D.2.5.2.1