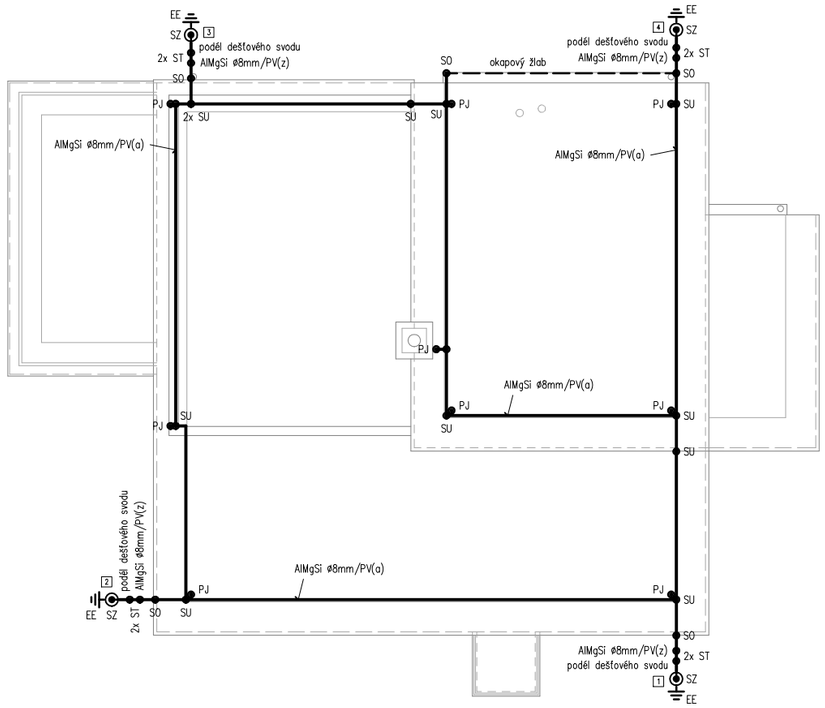


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

AlMgSi ø8mm/PV	JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AlMgSi ø8mm) na podpěrách (distančních příchytkách) na střešní krytinu a do stěn (a) - příchytky k falcovanému okraji oplechování atiky - univerzální svorky SUA (z) - podpěry stěnové na zateplené konstrukce - svislé svodové vedení
okapový žlab	NÁHODNÉ SOUČÁSTI JÍMACÍHO A SVODOVÉHO VEDENÍ (konstrukce dle popisu)
PJ	POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
SU	SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
SO	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
ST	SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ s nerezovou páskou
SZ	ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
EE	MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
1	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslice)

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TŘÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP ODDÁLENÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel alfa = 65°)
 - metodou valivé koule (poloměr koule r = 60m)
 - metodou mřížové soustavy (charakteristická velikost ok W = 20 x 20 m)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

Elektroinstalace zahrnuje textové a výkresové části DPS dle přílohy č.9 Vyhlášky č. 131/2024 Sb.:

D.2.5 TPS – Silnoproud
D.2.6 TPS – Elektronické komunikace
D.2.7 TPS – Systémy technické ochrany
D.2.8 TPS – Měření a regulace

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	**CANABA – Pozemní stavby, s.r.o.** Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Nehvizdy, p.p.č. 326/579, k.ú. Nehvizdy			DATUM ÚPRAVY	05 / 2026
RODINNÝ DŮM NOVA + ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	5501 / 2026
				TYPOVÁ PD	01 / 2026
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : **D.2.5.2.6**