


- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA - 3N+PE -50Hz, 400V/TN-C-S
- JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE - $I_n = 25A$
- ZKRATOVÁ ODOLNOST HLAVNÍ PŘÍPOJNICE - $I_k'' = 6,0kA$
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ISOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- TŘÍDA OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - tř. II (dvojité nebo zesílená izolace)

- ZÁKLADNÍM STANDARDEM PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A JEJICH SOUČÁSTI JE SOUBOR ČSN 33 2000
- při realizaci respektovány mormy v aktuálně platném znění + platné normy citované a odkazované
- ČSN EN 60670-24 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace -
Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon

► SKŘÍŇ PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S DVÍŘKY 72mod + prostor pro sběrnice, IP40/20C; rozměry v mm

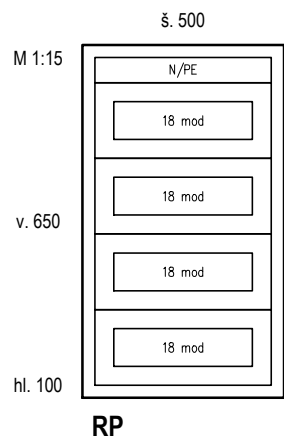

————— KRAJNÍ VODIČE "L" - ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ
 ————— STŘEDNÍ VODIČE "N" - SVĚTLEMODRÁ
 — - — OCHRAN. VODIČE "PE" - ZELENOŽLUTÁ

► Není-li uvedeno jinak, připojovat jednoduché vývody střídavě s ohledem na rovnoměrné zatěžování všech tří fází sítě

VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Stětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Vojtěch Brázda, Ing. Petra Brázdová			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Mladá Vožice, p.p.č. 1000/64, k.ú. Mladá Vožice			DATUM	06 / 2024
RODINNÝ DŮM CLASSIC ZRCADLOVÉ PŘEVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	---
				Č. ZAKÁZKY	5224 / 2024
				Č. ARCHIVNÍ	5224 / 2024
SCHÉMA ROZVODNICE RP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b5