

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ:

ČÍSLO PARE:

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝMINKU U OBJEKTU Č.P.29  
U ŽLUBINCE Č.P. 29, 280 02 VELTRUBY

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO  
STAVEBNÍ POVOLENÍ

DSP

INVESTOR:

ZÁSTUPCE INVESTORA:

-

-

-


-

email:

telefon:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

FACT s.r.o.  
Podolská 401/50  
147 00 Praha 4  
IČ: 26187094



AUTORI:

VEDOUcí ZAKÁZKY:

Ing.arch.Zdeněk Korch

Ing.arch.Zdeněk Korch

Ing.arch.Vladimír Krajíc

email: korch@fact.cz

Ing.arch.Libor Monhart

telefon: 777 755 753

SPOLUAUTORI:

ZÁSTUPCE VEDOUcíHO ZAKÁZKY:

Ing.arch.Jana Staňková

Ing.Vojtěch Čáp

Ing.Vojtěch Čáp

email: cap@fact.cz

telefon: 777 775 787

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

Z-300

03/2014

STAVEBNÍ OBJEKT:

ČÍSLO STAVEBNíHO OBJEKTU:

SO 01 VÝMINEK

ČÁST DOKUMENTACE:

ČÍSLO ČÁSTI:

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D1.4-3,4

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

MARTIN POČTA

MARTIN POČTA

ČIMELICE 152

ČKAIT:

398 04 ČIMELICE

email: pocka@tzb-projekt.cz

IČ: 70663297

telefon: 608 908 692

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

Martin Počta

Martin Počta

NÁZEV A MĚŘÍTKO VÝKRESU:


ČÍSLO VÝKRESU:

SCHÉMA RP4

3.5

## RP4

TN-C-S (3+PE+N, 400V, 50Hz~, In=20A)

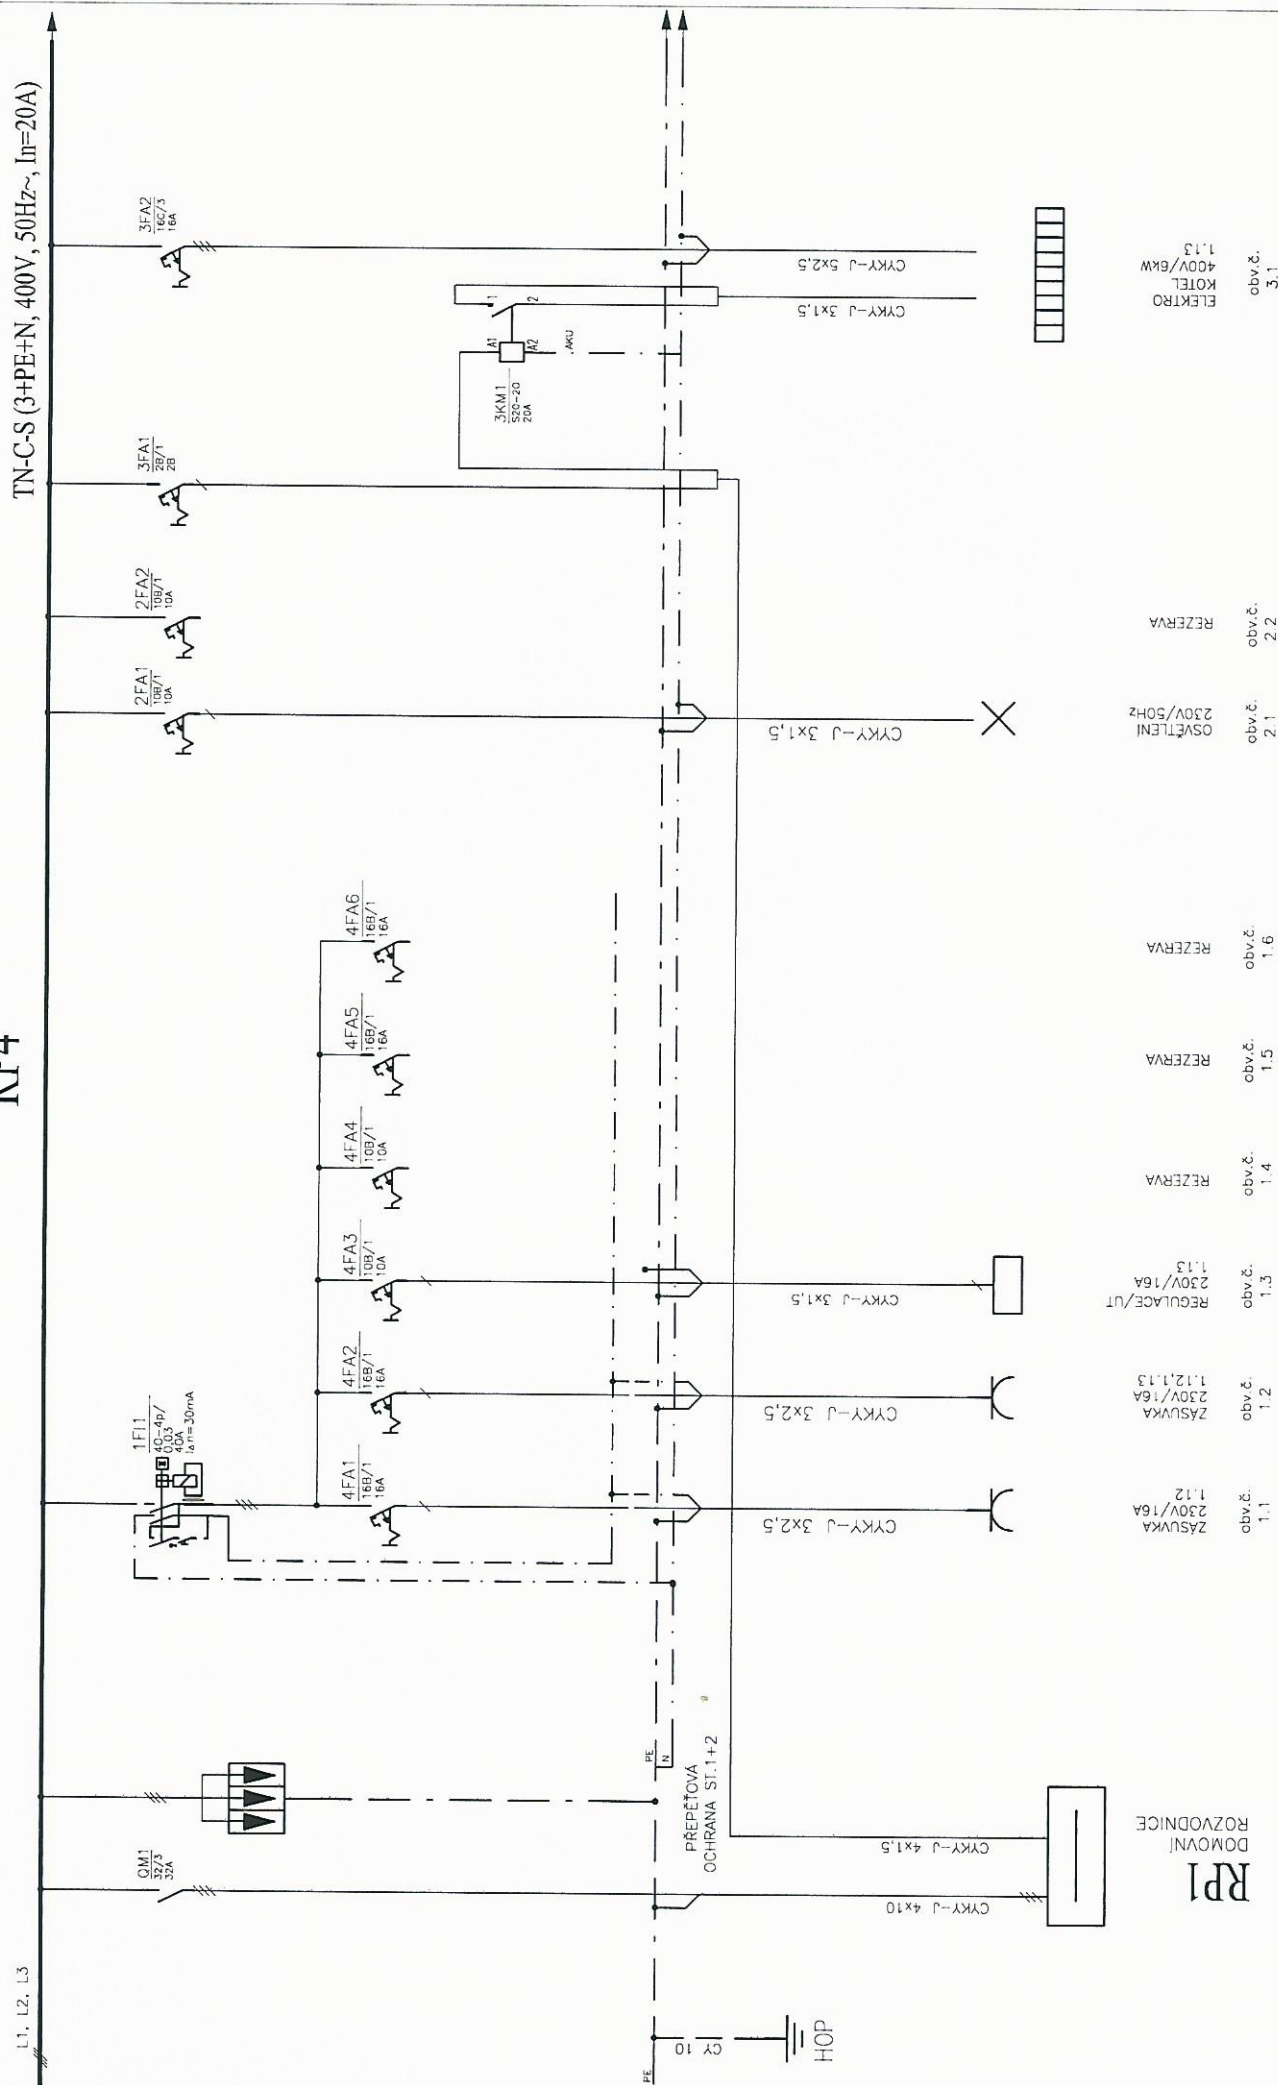

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		superf PD: RD	obsah:  Zapojení rozvaděče RP4							
B		datum: 04/2014								
C		vypřacoval: M. Pošta								
změna								rozvaděč:  regulátor:	výkres č.  D.1.4.g	list:  1

# Napěťová soustava - síťová část:

- TN-C 3+PEN, 50 Hz , 400 V
- TN-S 3+PE+N, 50 Hz , 400 V
- TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

# Ovládací, řídicí a signalizační soustava:



- TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

# Ochrana před nebezpečným dotykem (ČSN 332000 4-41 ed.2):

- samočinným odpojením od zdroje
- pospojením
- proudovým chráničem

# Ochrana proti nadproudům :

dle ČSN 332000-4-43 ed.2 selektivním dimenzováním jističích prvků

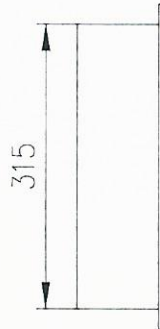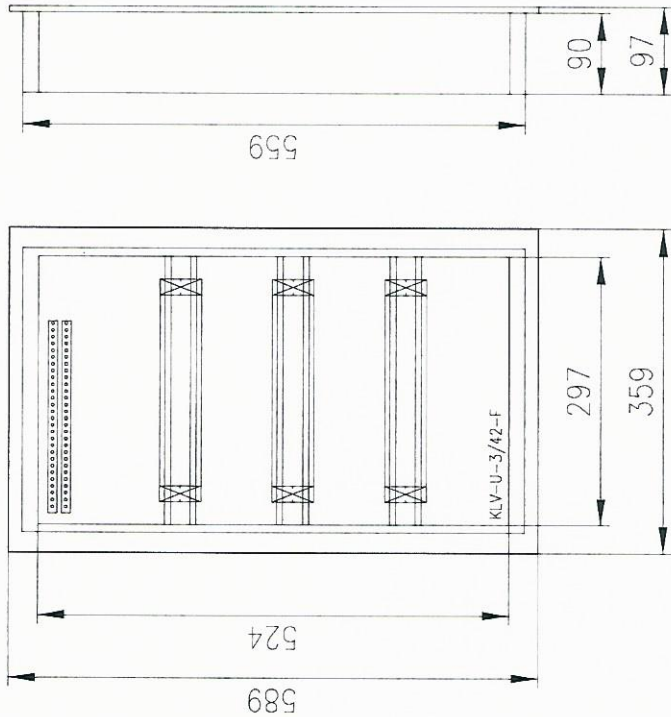

Poznámka:  
Zpracoval:  
Datum:  
Soubor:  
Rozváděč:  
Projekt:  
Číslo:  
Klíč proveden program E-CORING 31.1

Firma: Jméno Příjmení, Jméno.příjmení@firma.cz  
8.9.2014  
Projekt: ECFX  
Rozváděč-1

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A		stupeň PD: RD		obsah: Zapojení rozvaděče RP4															
B		datum: 04/2014																	
C		vypracoval: M Pošta																	
				rozváděč:															
				regulátor															
				výkres č. D.1.4.g															
				list: 5															